



182800260696

共4页 第1页

# 检 验 报 告

NO. WT(F) 0400-2021

产品名称： 生活饮用水（末梢水）  
受检单位： /  
采样地点： 积石山县景泰嘉苑一单元  
委托单位(人)： 积石山县疾病预防控制中心  
检验类别： 委托检验

甘肃中轻轻工产品质量检验检测有限责任公司



## 注 意 事 项

- 1、 报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效
- 2、 报告无骑缝章无效。
- 3、 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验公章无效。
- 4、 报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 5、 报告涂改无效。
- 6、 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
- 7、 一般性的委托检验仅对来样负责。

地 址：兰州市金昌南路101号

电 话：（0931）8127476 8112307

邮政编码：730000

# 甘肃中轻工产品质量检验检测有限责任公司

## 检 验 报 告

No. WT(F)0400-2021

共4页 第2页

产品名称	生活饮用水（末梢水）	商标	/
		型号、规格	/
委托单位	积石山县疾病预防控制中心	质量等级	合格品
委托单位地址	/	委托单编号	20211125
样品来源	积石山县疾病预防控制中心	样品数量	1份500ml, 1份2.5L
检验类别	委托检验	样品基数	/
采样地点	积石山县景泰嘉苑一单元	送样日期	2021-02-25
采样时间	20210224	送样者	安玉红
检验环境温度 /相对湿度	20℃ 18%	检验项目	38项
判定依据	GB 5749-2006	样品状态	1份无菌袋装, 1份塑料桶装
主要仪器设备	原子荧光光度计、恒温培养箱、酸度计、可见分光光度计、电感耦合等离子体质谱仪、离子色谱仪、浊度仪、紫外-可见分光光度计、气相色谱仪		
结论	该样品所检项目符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。		
备注			



检验报告业务章  
签发日期：2021-03-04

批准：牛开亮

审核：石梅

编制 张君艳

# 检 验 报 告

No. WT(F)0400-2021

共4页 第3页

检测项目	计量单位	标准要求	实测结果	单项判定	子样号	检测方法
砷	mg/L	≤ 0.01	<0.001	符合	01	GB/T 5750.6-2006
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	02	GB/T 5750.12-2006
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	02	GB/T 5750.12-2006
pH	/	6.5-8.5	8.4	符合	01	GB/T 5750.4-2006
阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤ 0.3	<0.05	符合	01	GB/T 5750.4-2006
镉	mg/L	≤ 0.005	<0.0005	符合	01	GB/T 5750.6-2006
锰	mg/L	≤ 0.1	<0.03	符合	01	GB/T 5750.6-2006
锌	mg/L	≤ 1.0	<0.2	符合	01	GB/T 5750.6-2006
铬(六价)	mg/L	≤ 0.05	<0.004	符合	01	GB/T 5750.6-2006
铝	mg/L	≤ 0.2	<0.2	符合	01	GB/T 5750.6-2006
铜	mg/L	≤ 1.0	<0.02	符合	01	GB/T 5750.6-2006
铅	mg/L	≤ 0.01	<0.005	符合	01	GB/T 5750.6-2006
铁	mg/L	≤ 0.3	<0.3	符合	01	GB/T 5750.6-2006
菌落总数	CFU/mL	≤ 100	28	符合	02	GB/T 5750.12-2006
色度(铂钴色度单位)	/	≤ 15	<5	符合	01	GB/T 5750.4-2006
臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合	01	GB/T 5750.4-2006
肉眼可见物	/	无	无	符合	01	GB/T 5750.4-2006
耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	≤ 3	2	符合	01	GB/T 5750.7-2006
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	02	GB/T 5750.12-2006




# 检 验 报 告

No. WT(F)0400-2021

共4页 第4页

检测项目	计量单位	标准要求	实测结果	单项判定	子样号	检测方法
硫酸盐	mg/L	≤ 250	51	符合	01	GB/T 5750.5-2006
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤ 10	4	符合	01	GB/T 5750.5-2006
硒	mg/L	≤ 0.01	<0.0004	符合	01	GB/T 5750.6-2006
甲醛(使用臭氧时)	mg/L	≤ 0.9	<0.05	符合	01	GB/T 5750.10-2006
溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	257	符合	01	GB/T 5750.4-2006
溴酸盐(使用臭氧时)	mg/L	≤ 0.01	<0.005	符合	01	GB/T 5750.10-2006
浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	≤ 1	<0.5	符合	01	GB/T 5750.4-2006
汞	mg/L	≤ 0.001	<0.0001	符合	01	GB/T 5750.6-2006
氰化物	mg/L	≤ 0.05	0.01	符合	01	GB/T 5750.5-2006
氯酸盐(复合二氧化氯消毒时)	mg/L	≤ 0.7	<0.005	符合	01	GB/T 5750.11-2006
氯气及游离氯制剂(游离氯)	mg/L	≥ 0.05	0.22	符合	01	GB/T 5750.11-2006
氯化物	mg/L	≤ 250	7	符合	01	GB/T 5750.5-2006
氨氮(以N计)	mg/L	≤ 0.5	0.03	符合	01	GB/T 5750.5-2006
氟化物	mg/L	≤ 1.0	<0.2	符合	01	GB/T 5750.5-2006
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	≤ 0.002	<0.002	符合	01	GB/T 5750.4-2006
总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	≤ 450	174	符合	01	GB/T 5750.4-2006
四氯化碳	mg/L	≤ 0.002	<0.0001	符合	01	GB/T 5750.8-2006
亚氯酸盐(二氧化氯消毒时)	mg/L	≤ 0.7	<0.0024	符合	01	GB/T 5750.10-2006
三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.004	符合	01	GB/T 5750.10-2006
———以下空白———						

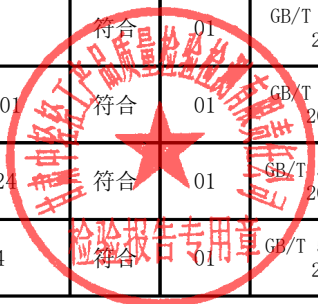

2021-03-04